

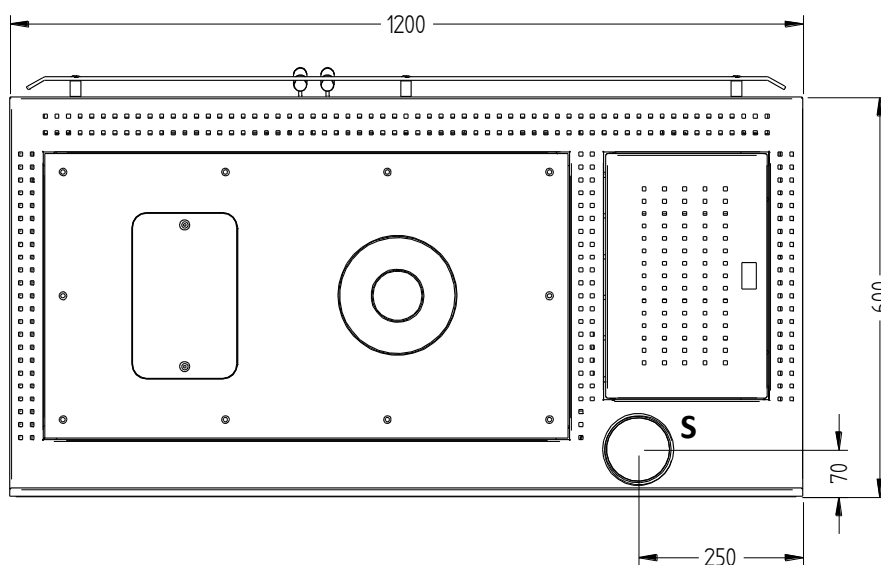
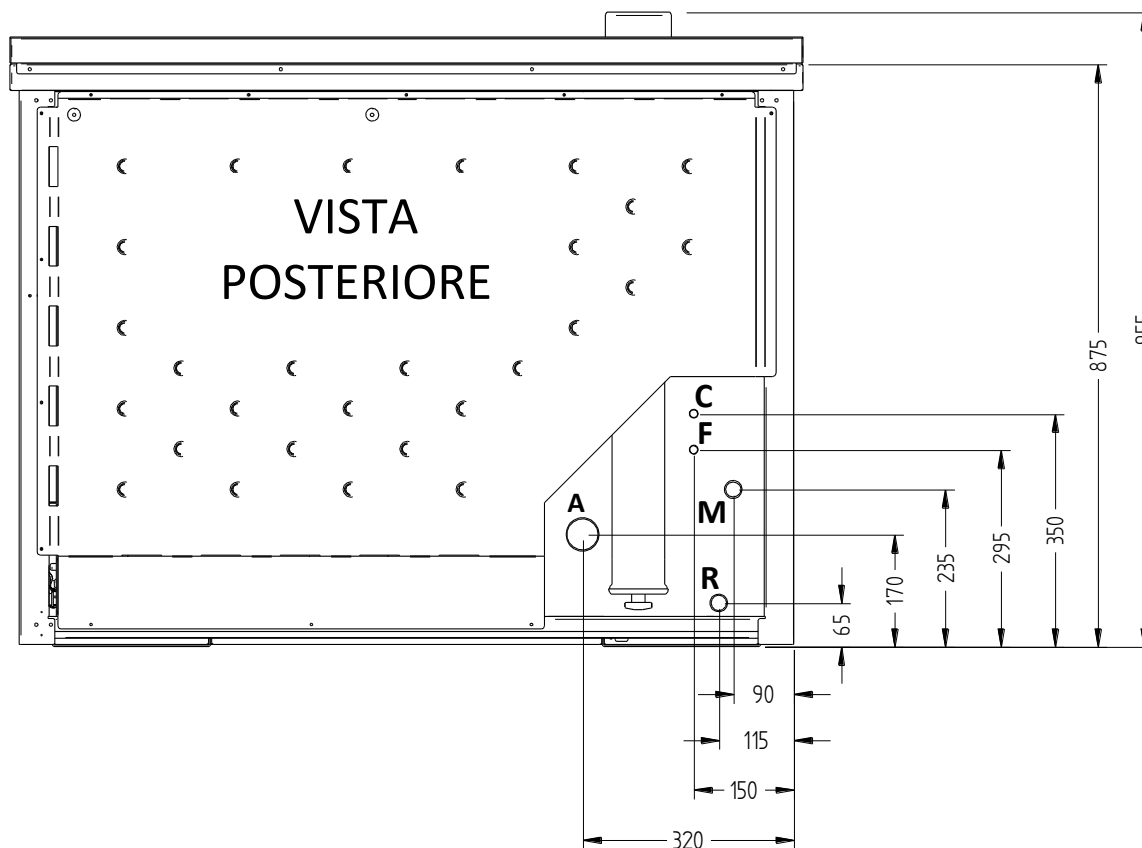


**Scheda tecnica attacchi SMART 120 (Modello con uscita fumi superiore)**

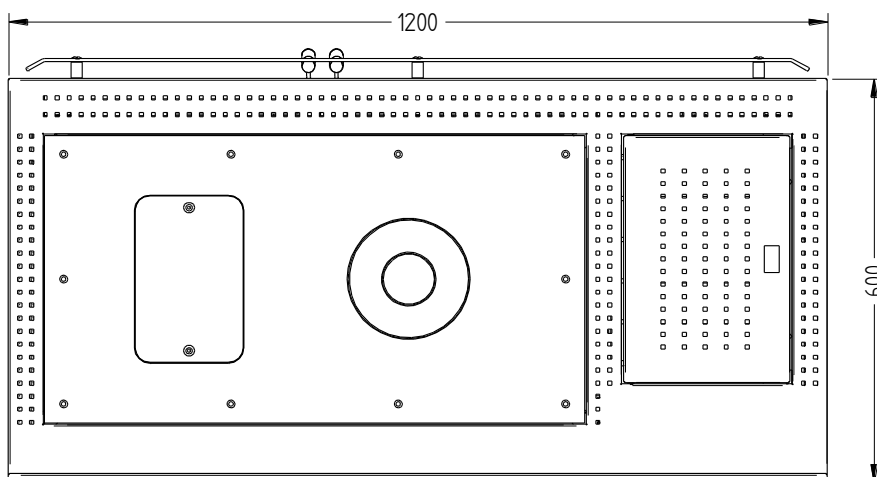

- M** = MANDATA IMPIANTO Ø ¾" F GAS
- R** = RITORNO IMPIANTO Ø ¾" M GAS
- C** = USCITA ACQUA CALDA SANITARIA Ø 14 mm (solo su mod. predisposti)
- F** = ENTRATA ACQUA FREDDA SANITARIA Ø 14 mm
- S** = USCITA FUMI Ø 100 mm M
- A** = ASPIRAZIONE ARIA Ø 50 mm

**Scheda tecnica attacchi SMART 120 (Modello con uscita fumi posteriore)**

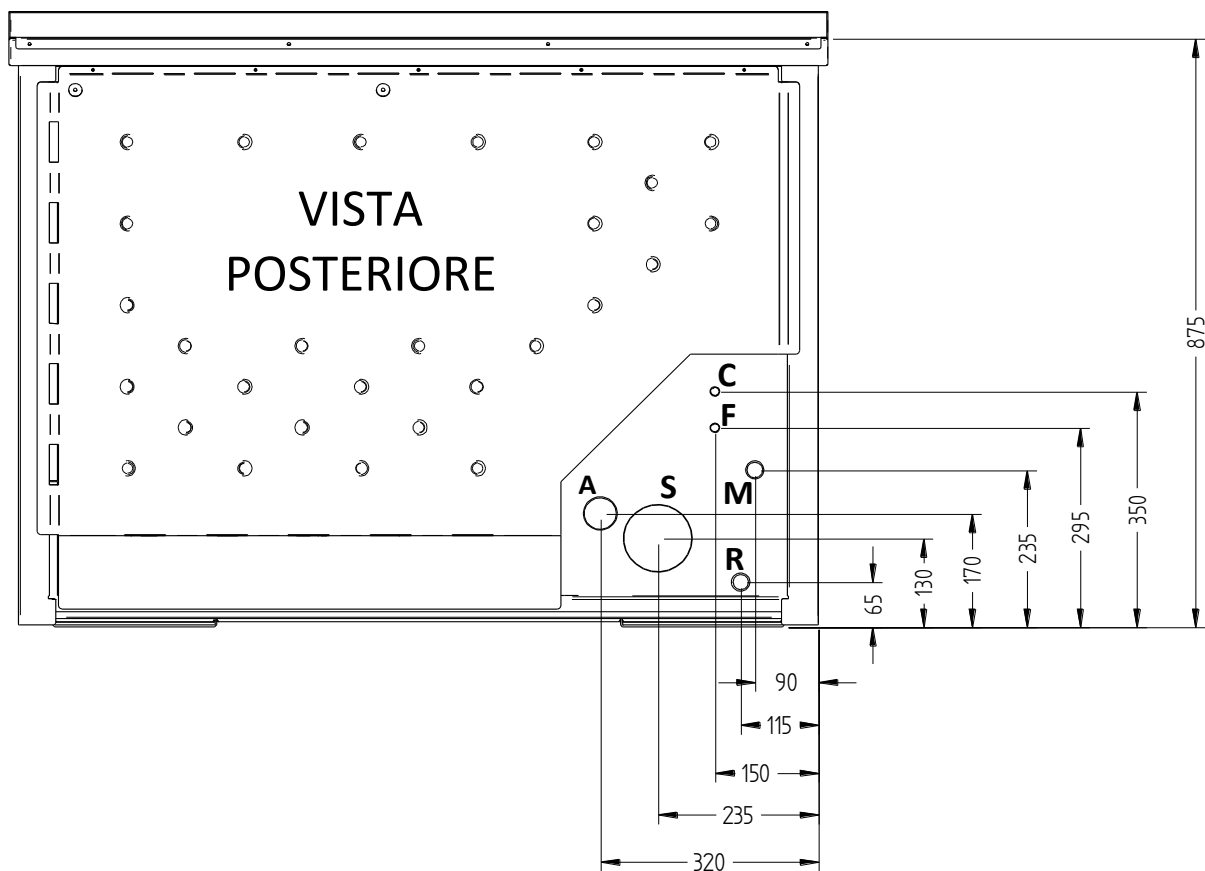

- M** = MANDATA IMPIANTO Ø 3/4" F GAS
- R** = RITORNO IMPIANTO Ø 3/4" M GAS
- C** = USCITA ACQUA CALDA SANITARIA Ø 14 mm (solo su mod. predisposti)
- F** = ENTRATA ACQUA FREDDA SANITARIA Ø 14 mm
- S** = USCITA FUMI Ø 100 mm M
- A** = ASPIRAZIONE ARIA Ø 50 mm