

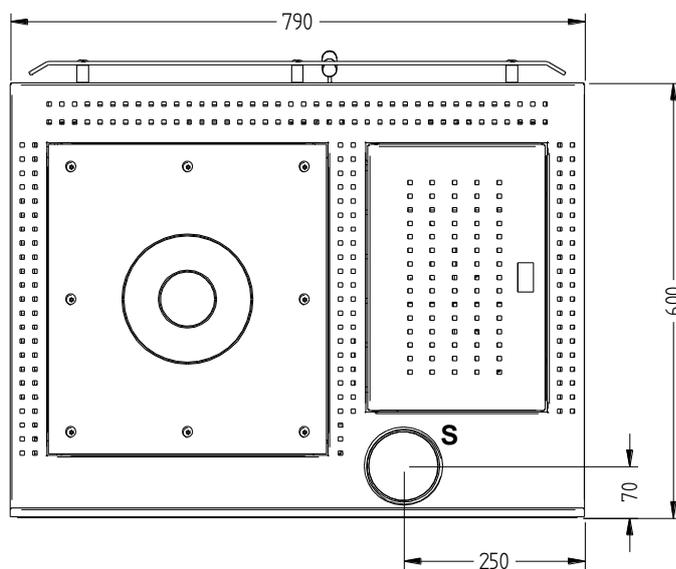


Scheda tecnica attacchi SMART 80 (Modello con uscita fumi superiore)

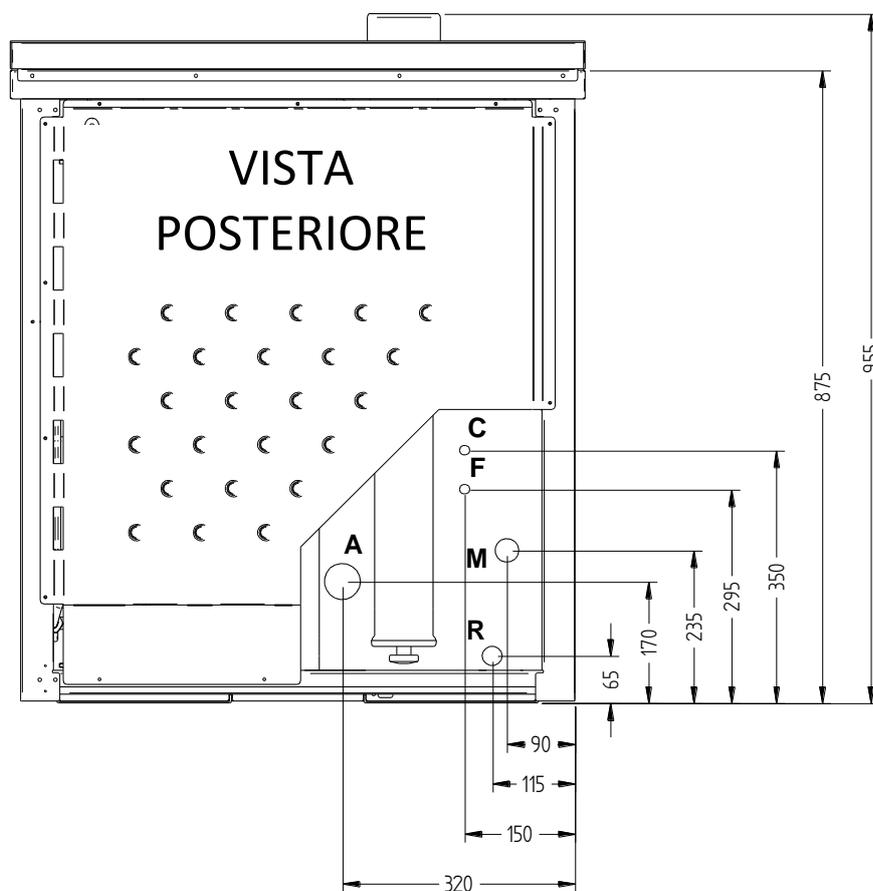

- M** = MANDATA IMPIANTO Ø ¾" F GAS
- R** = RITORNO IMPIANTO Ø ¾" M GAS
- C** = USCITA ACQUA CALDA SANITARIA Ø 14 mm (solo su mod. predisposti)
- F** = ENTRATA ACQUA FREDDA SANITARIA Ø 14 mm
- S** = USCITA FUMI Ø 100 mm M
- A** = ASPIRAZIONE ARIA Ø 50 mm

Scheda tecnica attacchi SMART 80 (Modello con uscita fumi posteriore)

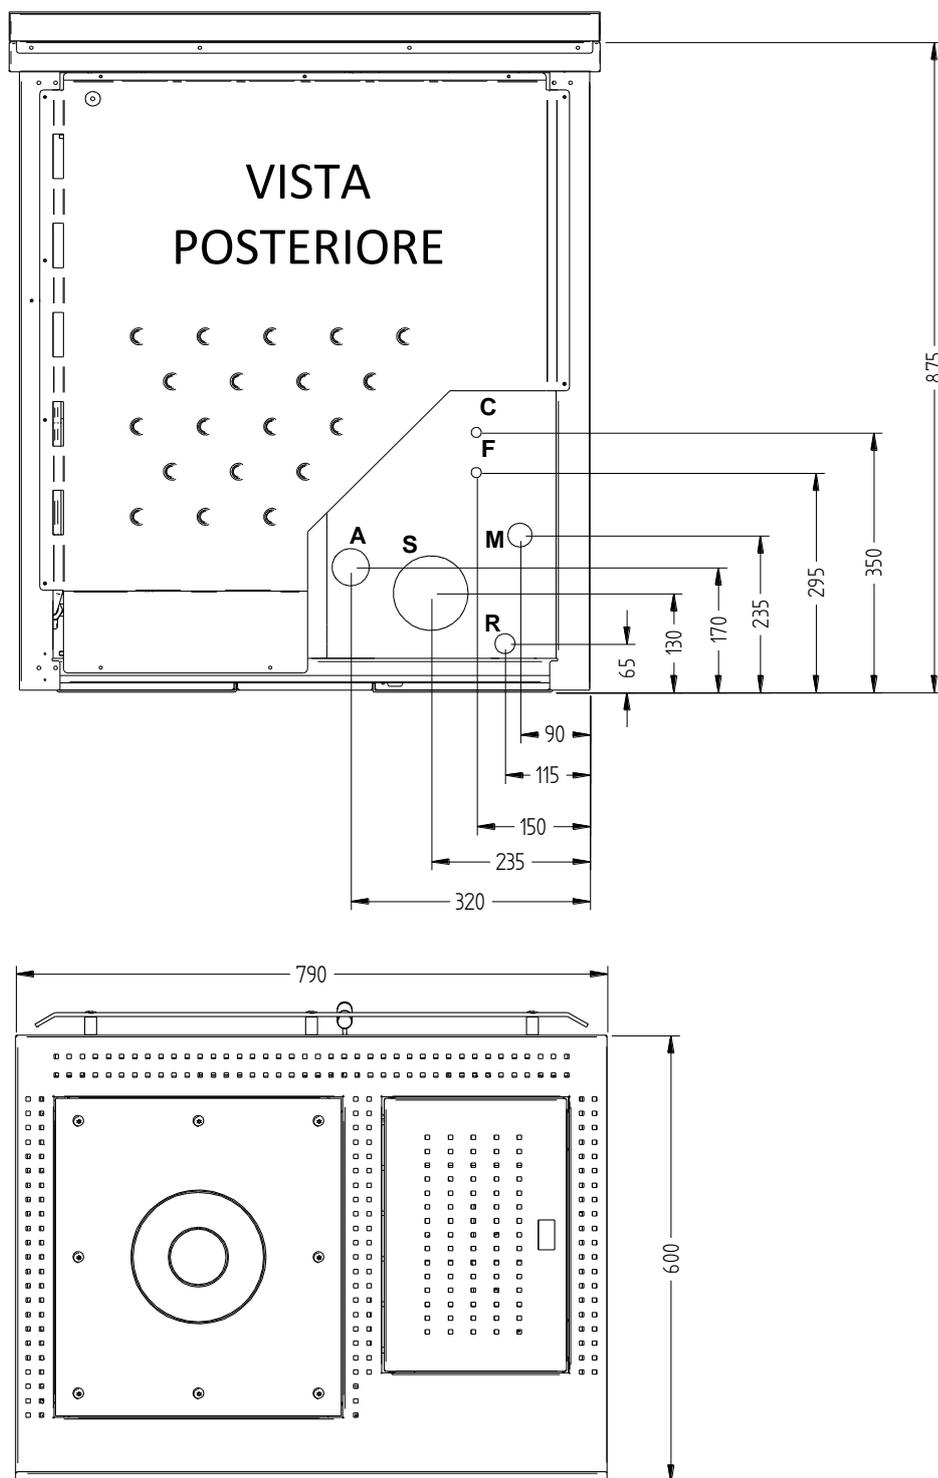

M = MANDATA IMPIANTO \varnothing $\frac{3}{4}$ " F GAS

R = RITORNO IMPIANTO \varnothing $\frac{3}{4}$ " M GAS

C = USCITA ACQUA CALDA SANITARIA \varnothing 14 mm (solo su mod. predisposti)

F = ENTRATA ACQUA FREDDA SANITARIA \varnothing 14 mm

S = USCITA FUMI \varnothing 100 mm M

A = ASPIRAZIONE ARIA \varnothing 50 mm